


# 向高精度·微小系统领域发展。

满足PC控制·省配线需求  
薄型电空减压阀·集成型。  
最适合半导体领域、精密领域等的  
各种按压控制、微速气缸控制等。

- SCPD3
- SCM
- SSD2
- MDC2
- SMG
- LCM
- LCR
- LCG
- LCX
- STM
- STG
- STR2
- MRL2
- GRC
- 气缸开关
- MN3E  
MN4E
- 4GA/B
- M4GA/B
- MN4GA/B
- F.R  
(模块)
- 洁净  
F.R
- 精密R
- 压力表  
压差表
- 电空R
- 调速阀
- 辅助阀
- 接头·  
气管
- 洁净  
气体单元
- 压力  
传感器
- 流量  
传感器
- 吹气阀
- 卷末

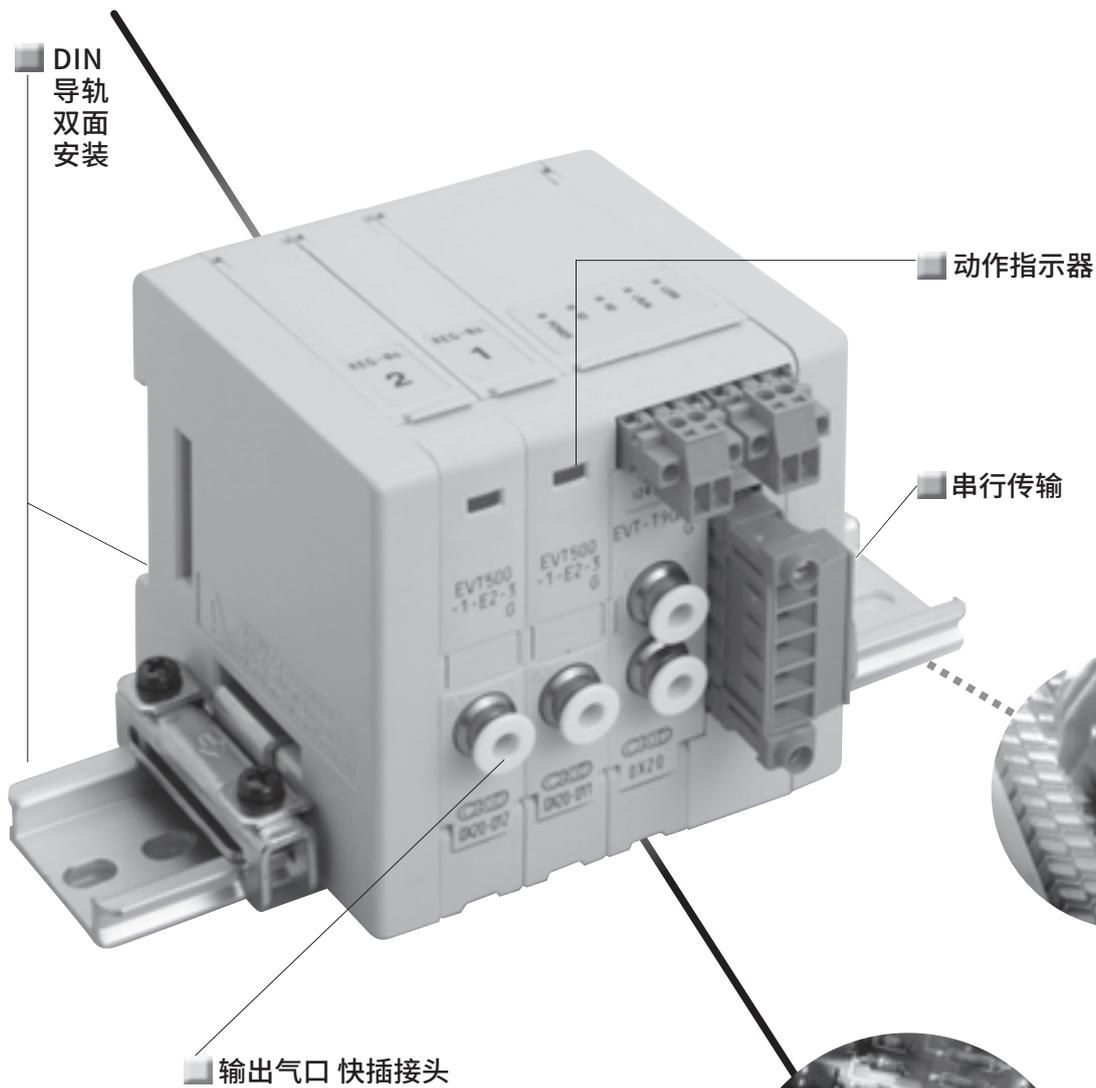

# MEVT Series

薄型电空减压阀 集成型


## 薄型14mm、轻量80g

集成度高，最多可进行12连集成。



## 对应网络

作为电装模块，备有串行传输、集中端子台、D-sub接插件。



● 串行传输型



● 集中端子台型




● D Sub接插件型

## 动作状态采用双色进行显示

采用双色显示动作指示器(PAT.PEND)，设定压力时，显示为绿色，设定以外与错误时，显示为红色。


## 配管·配线作业简单

将配管配线集中于本体正面，提高了作业性，并节省了配线。



## 双向安装 (PAT.PEND)

除底面安装之外，也可以进行背面安装。可自由选择设置与维护等的作业面。




## 高精度·高响应

通过电气信号，高精度·高速响应地控制流体压力。实现了重复精度0.3%F.S. 响应时间0.1sec(无负荷时) ※请参阅规格书

## 环保型产品

主要部材标记材料名称。便于再循环的分类处理。

### 使用示例

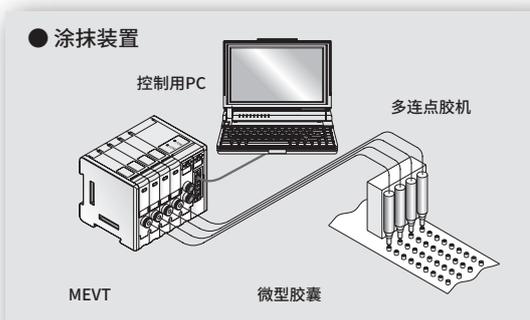

### 其他应用示例

- 液体精密定量排出装置
  - IC芯片的粘接
  - 基板焊膏
  - 基板的涂层
  - UV粘接剂等
- CMP研磨装置

SCPD3
SCM
SSD2
MDC2
SMG
LCM
LCR
LCG
LCX
STM
STG
STR2
MRL2
GRC
气缸开关
MN3E MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R (模块)
洁净 F.R
精密R
压力表 压差表
电控R
调速阀
辅助阀
接头· 气管
洁净 气体单元
压力 传感器
流量 传感器
吹气阀
卷末

SCPD3

SCM

SSD2

MDC2

SMG

LCM

LCR

LCG

LCX

STM

STG

STR2

MRL2

GRC

气缸  
开关MN3E  
MN4E

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

F.R  
(模块)洁净  
F.R

精密R

压力表  
压差表

电空R


调速阀

辅助阀

接头·  
气管洁净  
气体单元压力  
传感器流量  
传感器


吹气阀

卷末

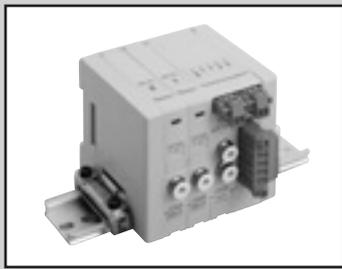薄型电空减压阀  
省配线集成型

## MEVT Series

JIS符号



## 规格 (注1)

项目		EVT100	EVT500
使用流体		清洁压缩空气(相当于JIS B 8392-1 2012: 等级1.3.2)	
最高使用压力		200kPa	0.7MPa
最低使用压力		控制压力+最高控制压力×0.1	
耐压力	供给侧	300kPa	1.05MPa
	输出侧	150kPa	0.75MPa
压力控制范围		0~100kPa	0~0.5MPa
电源电压		DC24V±10%(波动率1%以下的稳定电源)	
消耗电流		0.1A以下	
输入信号(输入阻抗)		0~10V DC(6.6kΩ)	
		0~5V DC(3.3kΩ)	
		4~20mA(250Ω)	
模拟输出	注2	1~5VDC(负荷阻抗1kΩ以上)	
绝缘电阻		100MΩ(DC500V兆欧表)以上	
耐电压		AC1500V 1分钟	
迟滞性	注3	0.4%F.S.以下	
线性度	注3	±0.5% F.S.以下	
分辨率	注3	0.1% F.S.以下	
重复精度	注3	0.3%F.S.以下	
温度特性	零点变动	0.15% F.S./°C以下	
	满量程变动	0.07% F.S./°C以下	
最大流量(ANR)	注4	2ℓ/min	6ℓ/min
响应时间	注5 无负荷	0.1s 以下	
	15cm <sup>3</sup> 负荷	0.5s 以下	
环境温度		5~50°C	
流体温度		5~50°C	
动作显示	注6	双色显示	
润滑		不可	
安装方式		任意	
环境		无法在腐蚀性气体环境中使用	
主要尺寸		W14×D75×H75	
配管口径		φ4、φ6快插接头(选择式)	
重量(本体)		80g	

注1: 上述特性是指条件电源电压24V±0.1VDC、常温测量时的特性。

注2: 串行传输型不包括监视输出。

Device Net对应(T9DAR)、CC-Link对应(T9GAR)包括压力监视数据。(请参阅第881页的串行传输站规格。)

注3: 上述特性是指环境温度25±3°C、无负荷、使用压力为最高控制压力×1.1(EVT100: 110kPa、EVT500: 0.55MPa), 控制压力10~100%时的特性。

另外, 仅限于2次侧为闭合回路时, 类似吹气的使用方法会导致压力变动。

注4: 上述特性是指将使用压力设为最高使用压力、将控制压力设为最高控制压力时的特性。

注5: 上述特性是指将使用压力设为最高使用压力、将阶段量设为

- 50% F.S.→100% F.S.时的特性。
- 50% F.S.→60% F.S.
- 50% F.S.→40% F.S.

注6: 动作显示仅为大致标准, 并非精度保证。

## 集成规格

项目	电装·供排气模块	
	T11R·T30R	T9DAR·T9GAR
集成阀形式	模块集成阀	
安装方法	DIN导轨安装型	
供排气方法	集中供气·集中排气	
最大连数	8连	12连 ※1
配管口径	输出气口(A)	φ4、φ6快插接头(选择式)
	输入(P)·排气口(R)	φ4、φ6快插接头(选择式)

※1: 1个从站的最大连数为T9DAR·T9GAR: 4连。

## 型号表示方法

集成阀型号

MEVT 500-0 C4-T11R-8-U-3-P70

EVT单品型号

EVT 500-0 C4-E2-3-P70

机种型号

A 压力控制范围

I 洁净规格

B 控制输入信号

C 配管口径  
注1  
注2

D 电装·供排气  
模块

E 导线型

F 连数

G DIN导轨  
安装方向

H 电压

※请务必填写“集成规格书”(第886页)。

符号	内容				
<b>A 压力控制范围</b>					
100	0~100kPa				
500	0~0.5MPa				
<b>B 控制输入信号</b>					
		电装·供排气模块			
		T11R	T30R	T9DAR	T9GAR
0	0~10VDC	●	●		
1	0~5VDC	●	●	●	●
2	4~20mA	●	●		
<b>C 配管口径(输出气口(A))</b>					
C4	φ4快插接头				
C6	φ6快插接头				
<b>D 电装·供排气模块</b>					
T11R	集中端子台型				
T30R	D-Sub接插件型				
T9DAR	串行传输型(Device Net 输入4点·输出4点)				
T9GAR	串行传输型(CC-Link Ver1.10输入4点·输出4点)				
<b>E 导线型</b>					
		电装·供排气模块			
		T11R	T30R	T9DAR	T9GAR
E2	4P接插件	●	●	●	●
<b>F 连数</b>					
1	1连				
~	(因省配线连接规格而异。)				
12	12连 (请确认第886页的集成规格。)				
<b>G DIN导轨安装方向</b>					
U	底面				
B	背面				
<b>H 电压</b>					
3	DC24V				
<b>I 洁净规格</b>					
		结构			
P70	排气处理				

### ⚠ 型号选择时的注意事项

注1：输入(P)·排气(R)口的口径请在集成规格书的电装·供排气模块中指定。  
注2：输入(P)·输出(A)口中内置有过滤器。

SCPD3  
SCM  
SSD2  
MDC2  
SMG  
LCM  
LCR  
LCG  
LCX  
STM  
STG  
STR2  
MRL2  
GRC  
气缸  
开关  
MN3E  
MN4E  
4GA/B  
M4GA/B  
MN4GA/B  
F.R  
(模块)  
洁净  
F.R  
精密R  
压力表  
压差表  
电控R  
调速阀  
辅助阀  
接头·  
气管  
洁净  
气体单元  
压力  
传感器  
流量  
传感器  
吹气阀  
卷末

SCPD3

## MEVT构成部件说明及部件一览表

SCM

### 集中端子台型

SSD2

MDC2

SMG

LCM

LCR

LCG

LCX

STM

STG

### D-Sub接插件型

STR2

MRL2

GRC

气缸  
开关

MN3E  
MN4E

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

### 串行传输型

F.R  
(模块)

洁净  
F.R

精密R

压力表  
压差表

电空R

调速阀

辅助阀

接头·  
气管




洁净  
气体单元

压力  
传感器

流量  
传感器

吹气阀

卷末

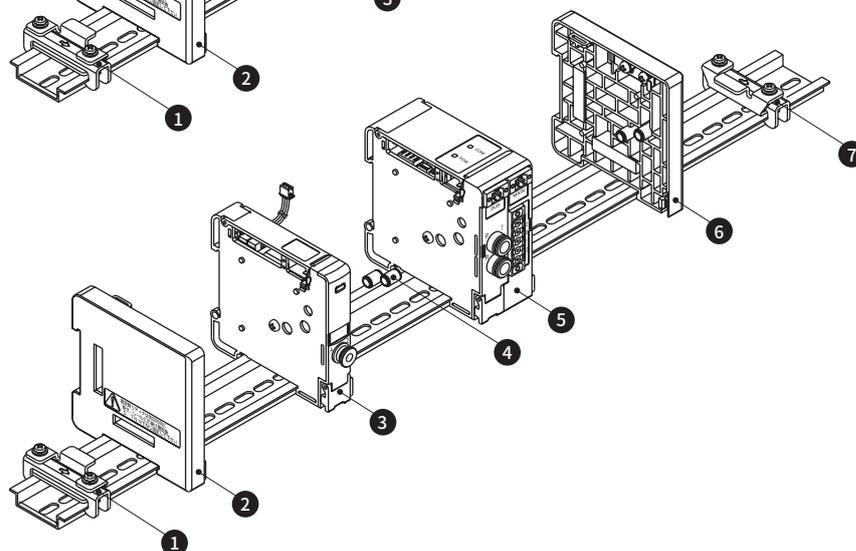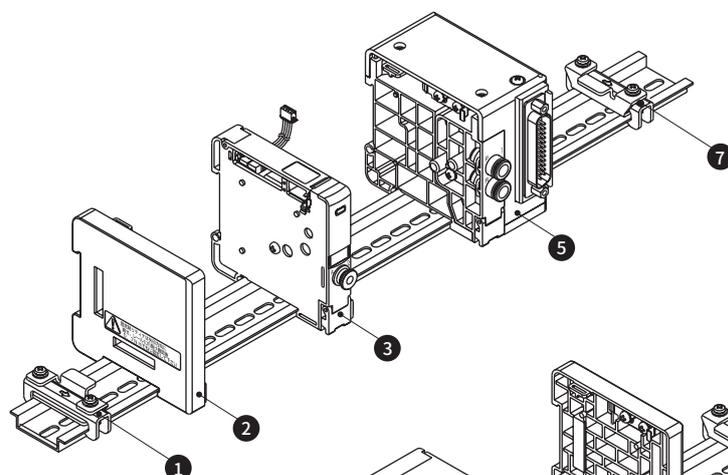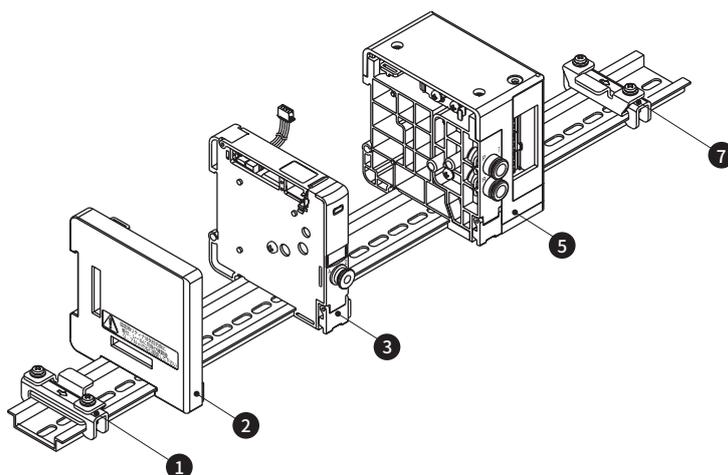

### 主要构成部件一览表

编号	模块构成部件名称	型号	编号	模块构成部件名称	型号
1	固定器L	EVT-HL-P70	5	电装·供排气模块	EVT-T※-P70
2	终端模块L	EVT-EL-P70	6	终端模块R	EVT-ER-P70
3	EVT	EVT※00-P70	7	固定器R	EVT-HR-P70
4	配管接头	EVT-P-P70			

### 重量



模块种类		重量	模块种类		重量
EVT	EVT※00-P70	80	电装·供排气模块	T11R-P70	115
	EVT-EL-P70	30		T30R-P70	125
	EVT-ER-P70	30		T9※R-P70	145
			固定器	EVT-H※-P70	25
			配管接头	EVT-P-P70	-

## 外形尺寸图





### MEVT-P70

● 集中端子台型 (T11R)

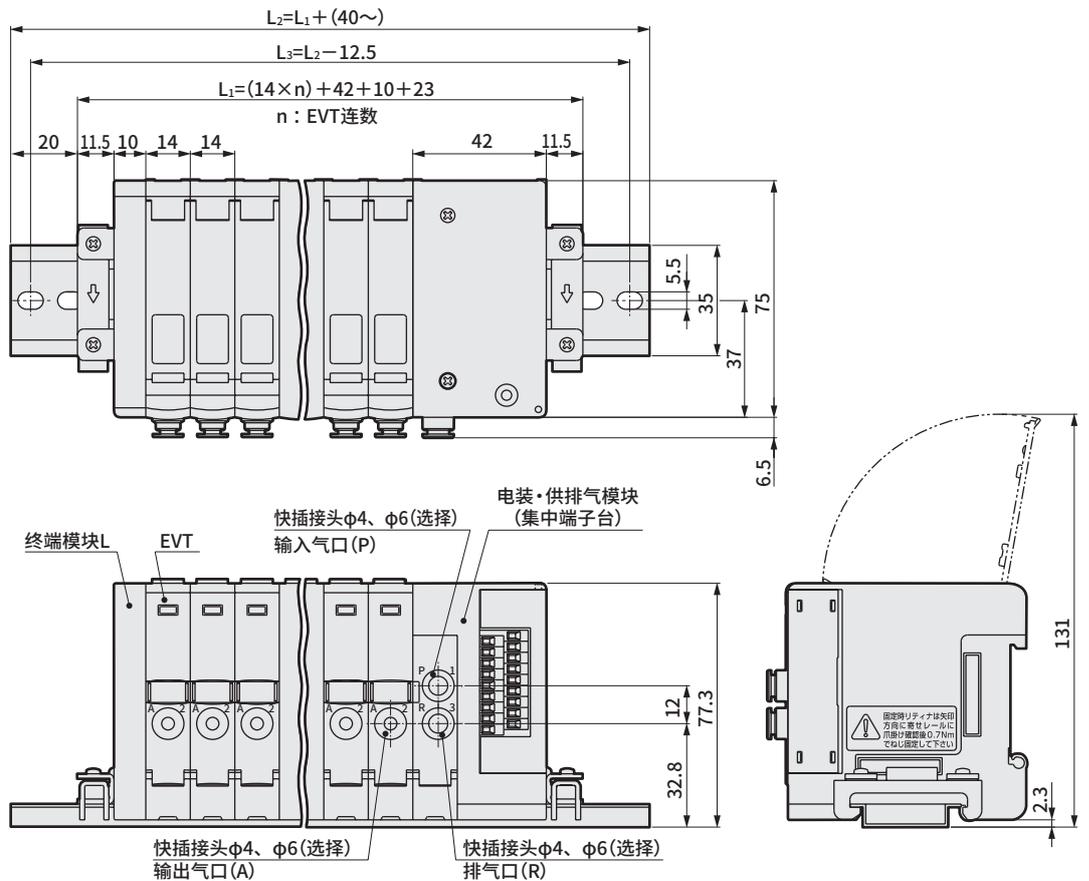

### MEVT-P70

● D-sub接插件型 (T30R)

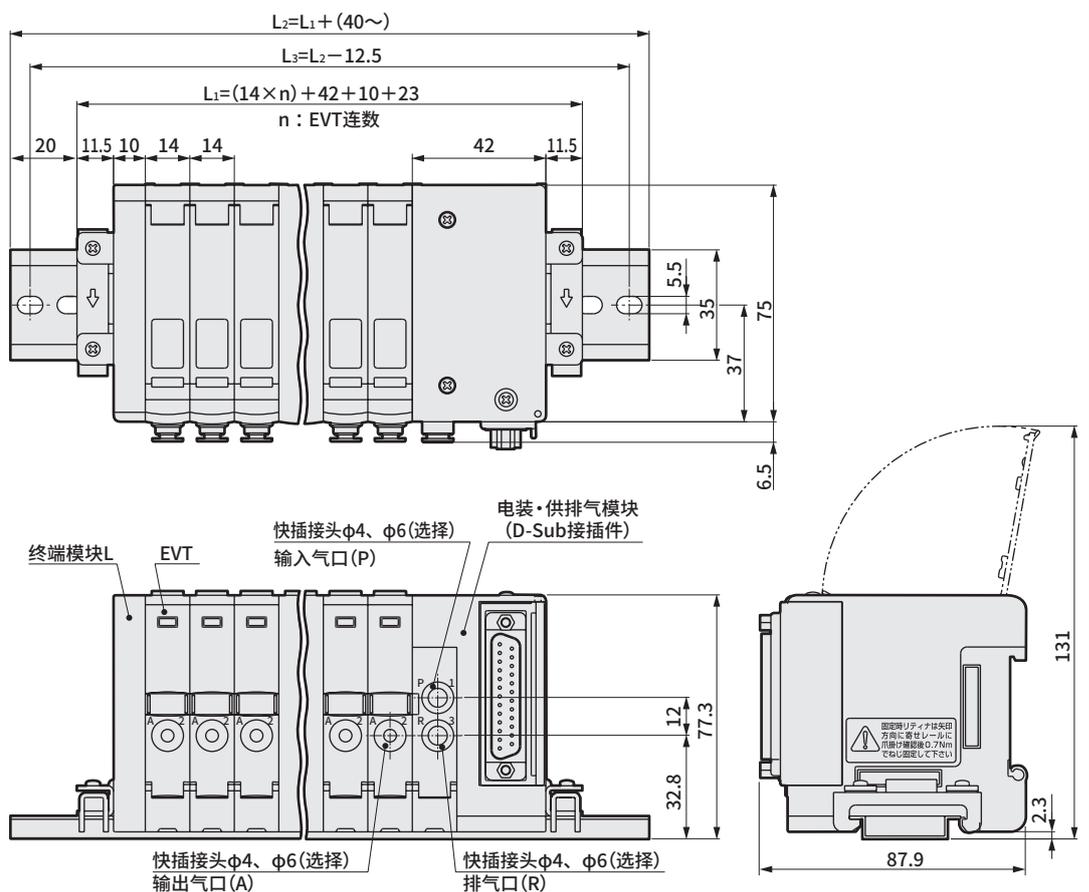

SCPD3
SCM
SSD2
MDC2
SMG
LCM
LCR
LCG
LCX
STM
STG
STR2
MRL2
GRC
气缸开关
MN3E MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R (模块)
洁净 F.R
精密R
压力表 压差表
电控R
调速阀
辅助阀
接头· 气管
洁净 气体单元
压力 传感器
流量 传感器
吹气阀
卷末



# MEVT-T1·3·9 Series

## 外形尺寸图



### MEVT-P70


● 串行传输型(T9※)

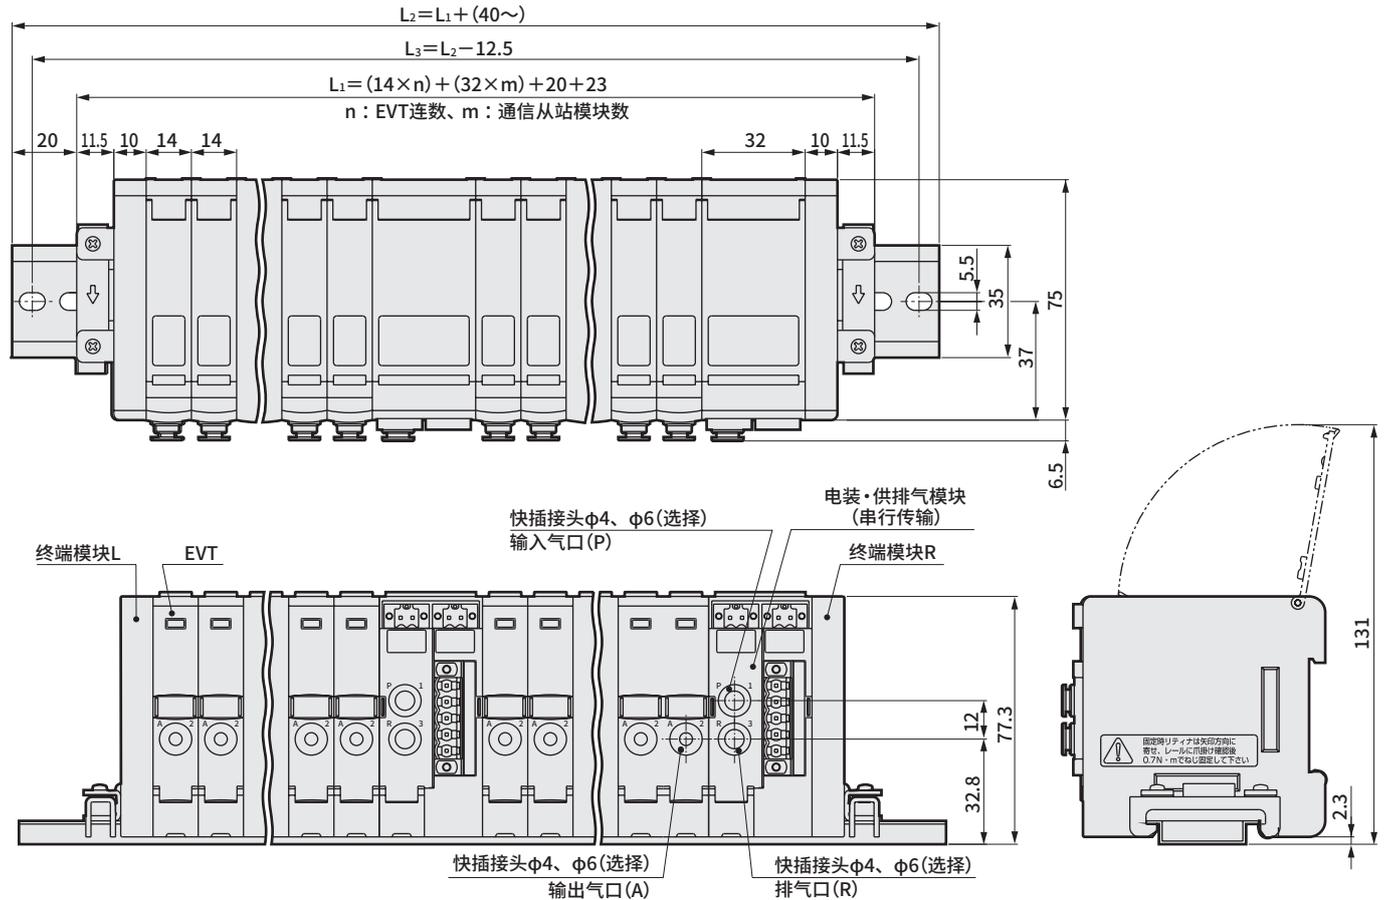


※1 : 1个从站的最大连数为T9DAR·T9GAR : 4连。

## 输入输出特性


● 输入信号 0-10VDC

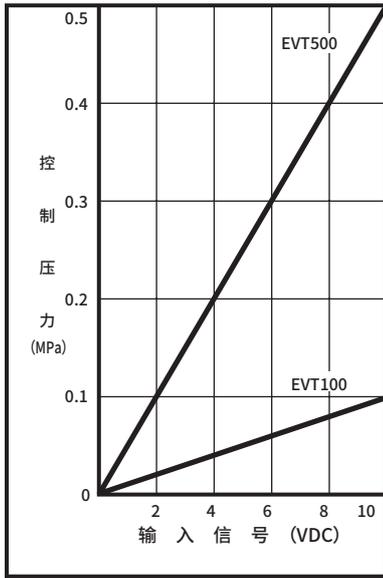

● 输入信号 0-5VDC

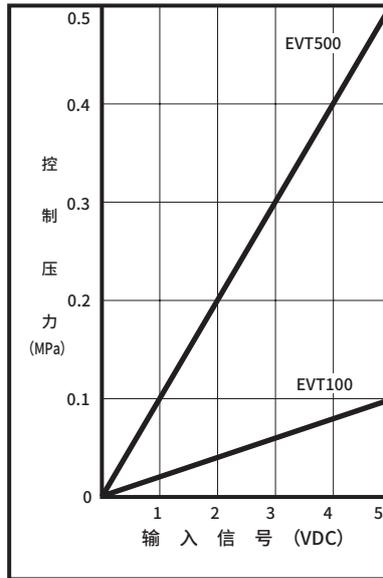


● 输入信号 4-20mA

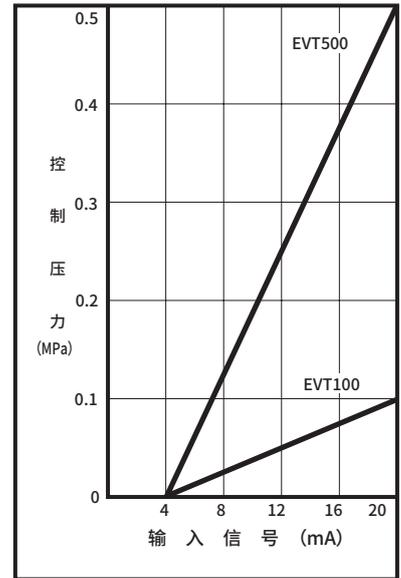


## 流量特性

● EVT100

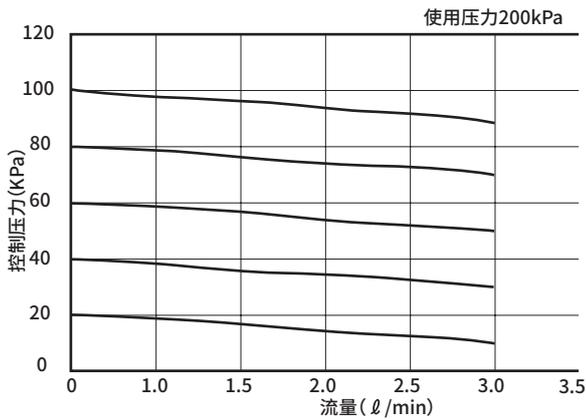

● EVT500

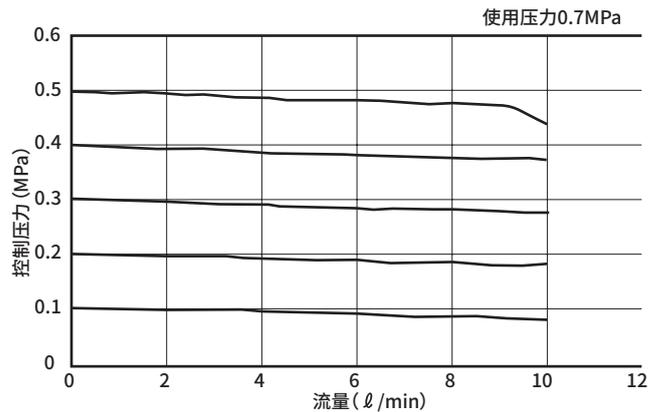

SCPD3

SCM

SSD2

MDC2

SMG

LCM

LCR

LCG

LCX

STM

STG

STR2

MRL2

GRC

气缸  
开关

MN3E

MN4E

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

F.R  
(模块)

洁净  
F.R

精密R

压力表  
压差表

电控R

调速阀

辅助阀

接头·  
气管

洁净  
气体单元

压力  
传感器

流量  
传感器

吹气阀

卷末

## MEVT：模块部件构成

### ● EVT单体


- ①可在DIN导轨上配置仅所需连数的EVT。
- 但是，连数取决于配线方式。(请参阅第868页。)
- ②将接头朝前，从EVT的右侧起依次称作第1.2.3...连。
- ③EVT配线盖上标记的REG-No.按连接的电装·供排气模块，从较近的一方开始依次为1.2.3...

### ● 电装·供排气模块

- ①各模块的连接部位可按需要自由地配置。

### ● 终端模块

- ①串行传输型时，请设置在两侧。
- ②集中端子台型、D-sub接插件型时，请仅安装在电装·供排气模块的相反侧。

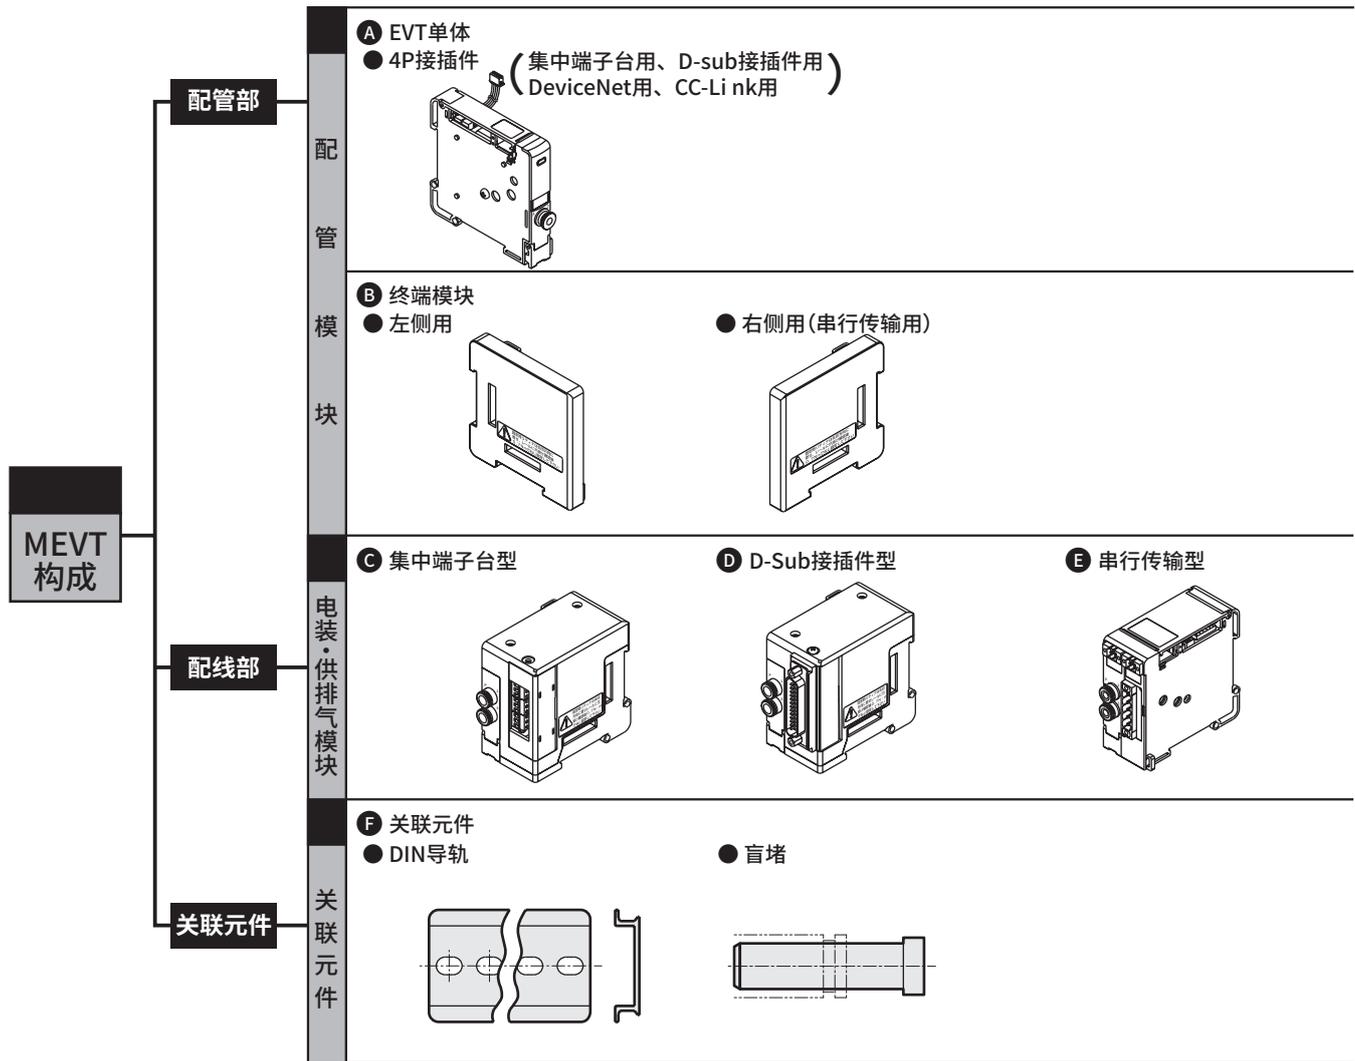

## 配管部

### A. EVT单体

选型请参阅第868、869页。


### B. 终端模块

串行传输型(T9※)时, 请安装在集成阀两端。

集中端子台型(T11R)、D-sub接插件型(T30R)时, 只能设置在电装·供排气模块的相反侧(EVT-EL)。



A 种类	B 安装位置	C 洁净规格	
E 集中排气	L 左侧用		结构
	R 右侧用(串行传输用)	P70	排气处理

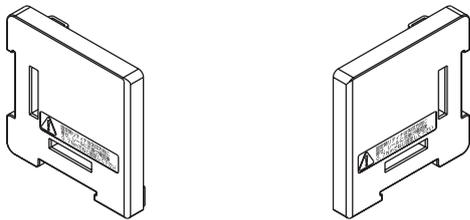

〈固定器〉  
请固定在集成阀的两端。




A 安装位置		B 洁净规格	
L	左侧用		结构
R	右侧用	P70	排气处理




## 电装·供排气模块


### C. 集中端子台型

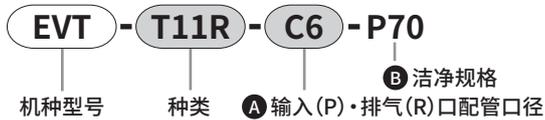


A 输入(P)·排气(R)口配管口径		B 洁净规格	
C4	φ4快插接头		结构
C6	φ6快插接头	P70	排气处理



### D. D-sub接插件型

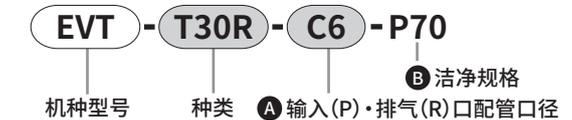


A 输入(P)·排气(R)口配管口径		B 洁净规格	
C4	φ4快插接头		结构
C6	φ6快插接头	P70	排气处理



### E. 串行传输型



A 种类		B 输入(P)·排气(R)口配管口径		C 洁净规格	
T9DAR	DeviceNet输入4点·输出4点	C4	φ4快插接头		结构
T9GAR	CC-Link Ver1.10 输入4点·输出4点	C6	φ6快插接头	P70	排气处理



SCPD3
SCM
SSD2
MDC2
SMG
LCM
LCR
LCG
LCX
STM
STG
STR2
MRL2
GRC
气缸 开关
MN3E MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R (模块)
洁净 F.R
精密R
压力表 压差表
电控R
调速阀
辅助阀
接头· 气管
洁净 气体单元
压力 传感器
流量 传感器
吹气阀
卷末


# MEVT-T1·3·9 Series

- SCPD3
- SCM
- SSD2
- MDC2
- SMG
- LCM
- LCR
- LCG
- LCX
- STM
- STG
- STR2
- MRL2
- GRC
- 气缸开关
- MN3E  
MN4E
- 4GA/B
- M4GA/B
- MN4GA/B
- F.R  
(模块)
- 洁净  
F.R
- 精密R
- 压力表  
压差表
- 电空R
- 调速阀
- 辅助阀
- 接头·  
气管
- 洁净  
气体单元
- 压力  
传感器
- 流量  
传感器
- 吹气阀
- 卷末

**关联元件** DIN导轨、消音器、盲堵


## ● DIN导轨

EVT-BAA (长度) -P70

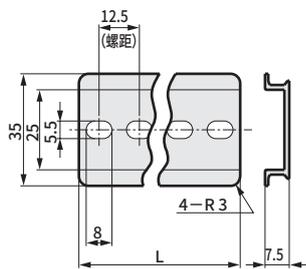

※请根据第886页的DIN导轨长度设定表 L<sub>2</sub> 选择(长度)。

## ● 盲堵

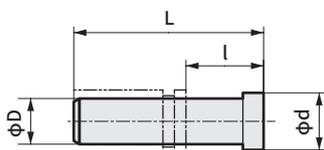

型号	D	L	l	d	重量 g
GWP4-B-P70	φ4	27	9	6	0.4
GWP6-B-P70	φ6	29	11	8	0.8

### 集中端子台型(T11R)：配线方法




#### 配线时的注意事项

##### 【集中端子台型(T11R)的注意事项】

将配管口朝前，按从右到左的顺序设定EVT的连数。可能会因同时通信、电缆长度而产生电压降时，建议输入信号使用4-20mA的电流型。

端子台推荐螺钉紧固扭矩0.2N·m

#### 配线方式T11R的内部接线(EVT最多8连)

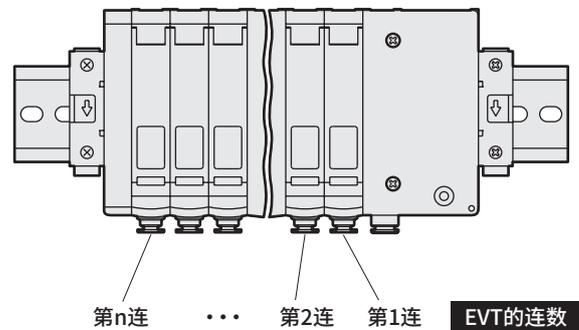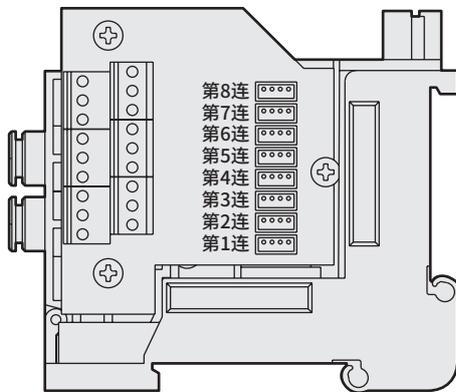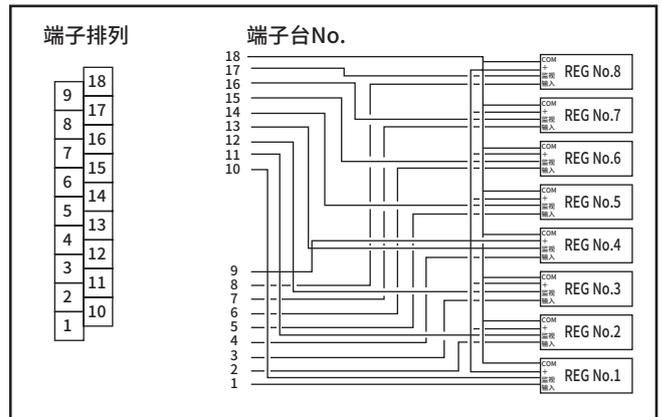

#### 配线方式T11R的端子排列

※EVT的最大连数为8连。

##### 〈标准配线〉

端子No.	18	17	16	15	14	13	12	11	10
端子排列	COM	模拟输出8	模拟输出7	模拟输出6	模拟输出5	模拟输出4	模拟输出3	模拟输出2	模拟输出1
端子No.	9	8	7	6	5	4	3	2	1
端子排列	电源+	输入信号8	输入信号7	输入信号6	输入信号5	输入信号4	输入信号3	输入信号2	输入信号1

SCPD3

SCM

SSD2

MDC2

SMG

LCM

LCR

LCG

LCX

STM

STG

STR2

MRL2

GRC

气缸  
开关MN3E  
MN4E

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

F.R  
(模块)洁净  
F.R

精密R

压力表  
压差表

电控R

调速阀

辅助阀

接头·  
气管洁净  
气体单元压力  
传感器流量  
传感器

吹气阀

卷末




## D-Sub接插件型 (T30R)：配线方法

### 关于D-Sub接插件型 (T30R)

配线方式T30R中使用的接插件一般被称作D-Sub接插件，广泛用于FA元件、OA元件中。尤其25P型中也有符合计算机通信功能采用的RS-232C标准的指定接插件。

#### 【D-sub接插件型 (T30R)的注意事项】

将配管口朝前，按从右到左的顺序设定EVT的连数。可能会因同时通信、电缆长度而产生电压降时，建议输入信号使用4-20mA的电流型。

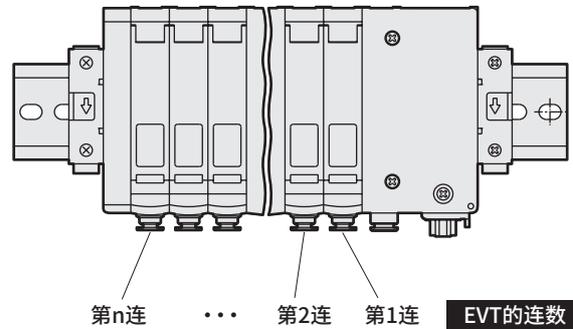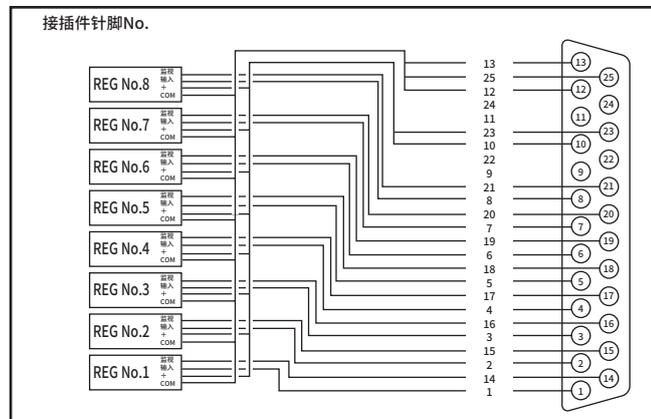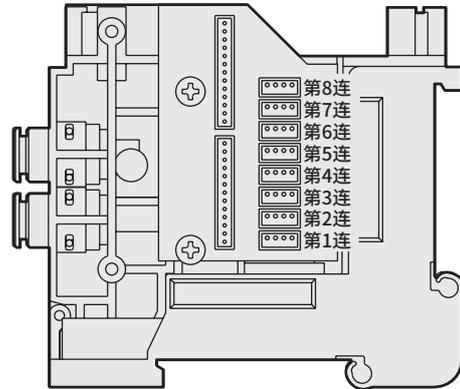


### 配线方式 T30R的接插件针脚排列(例)

※EVT的最大连数为8连。



针脚No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
针脚排列	输入信号1	输入信号2	输入信号3	输入信号4	输入信号5	输入信号6	输入信号7	输入信号8	(空)	电源+	(空)	COM	COM
针脚No.	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
针脚排列	模拟输出1	模拟输出2	模拟输出3	模拟输出4	模拟输出5	模拟输出6	模拟输出7	模拟输出8	(空)	电源+	(空)	COM	


### 带D-Sub接插件的电缆型号表示方法

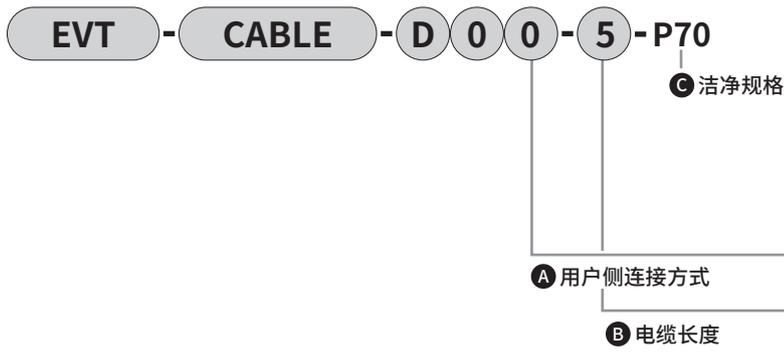

符号		机种名称
A	0	<b>EVT</b> 仅限于切断
B	5	5m
C		结构
P70		排气处理

### D-sub接插件针脚No.与线芯的对应

● EVT-CABLE-D00- B

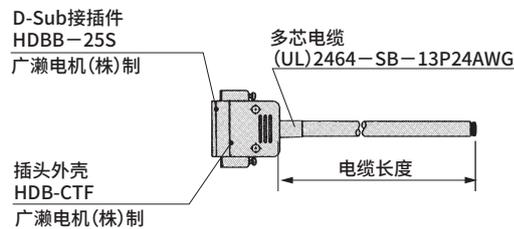

电缆长度	重量 g
5m	793


D-sub接插件针脚No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
芯线识别	绝缘体的颜色	黄色	绿色	灰色	白色	黄色	绿色	灰色	白色	黄色	橙色	绿色	橙色	橙色
	标记种类	1点	1点	1点	1点	2点	2点	2点	2点	3点	1点	3点	1点	2点
	标记颜色	黑色	红色	黑色	黑色	黑色								
D-sub接插件针脚No.		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
芯线识别	绝缘体的颜色	黄色	绿色	灰色	白色	黄色	绿色	灰色	白色	黄色	橙色	橙色	橙色	
	标记种类	1点	1点	1点	1点	2点	2点	2点	2点	3点	2点	3点	3点	
	标记颜色	红色	黑色											

- SCPD3
- SCM
- SSD2
- MDC2
- SMG
- LCM
- LCR
- LCG
- LCX
- STM
- STG
- STR2
- MRL2
- GRC
- 气缸开关
- MN3E
- MN4E
- 4GA/B
- M4GA/B
- MN4GA/B
- F.R (模块)
- 洁净 F.R
- 精密R
- 压力表
- 压差表
- 电控R
- 调速阀
- 辅助阀
- 接头·气管
- 洁净气体单元
- 压力传感器
- 流量传感器
- 吹气阀
- 卷末

## 串行传输型(T9※): 配线方法

### 【串行传输型(T9※)的注意事项】

- 从站输出编号因各厂商而异，内部接插件针脚No.与EVT的对应如下表所示。
- 将配管口朝前，按从右到左的顺序设定EVT的连数。
- 内部接插件按顺序配线，电装·供排气模块左侧的EVT连数少于接插件总数时，接插件会出现空白，右侧请勿将空白接插件用于所用EVT以外的驱动。
- 请勿拆下连接到空白接插件上的保护用接插件，否则可能会导致误动作。
- 使用电源为DC24V 专用。
- 使用各通信系统用的从站。关于可使用的PLC机种、主站的型号、通信系统的规格，请另行咨询。
- 为了确保网络的可靠性，请使用各通信系统推荐的通信电缆。
- 请切实紧固附带接插件的固定用螺钉。
- 由于SUB电源端子为换接配线专用，因此单独配线时，请务必仅使用MAIN电源端子。如果向SUB电源端子与MAIN电源端子上施加电源，则可能会导致误动作，因此请勿进行这样的配线。
- MAIN电源端子与SUB电源端子通过内部进行连接。不使用SUB电源端子时，为了防止短路，请在连接附带接插件的状态下使用。

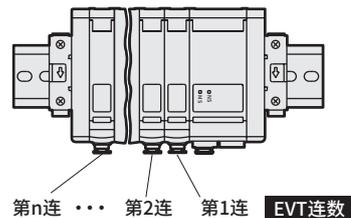


	电缆固定螺钉	接插件固定螺钉
电源接插件	0.25N·m	0.4N·m
通信接插件	0.5N·m	

### 【电源线的配线方法】

从站(电装·供排气模块)为1台时，请将电源线输入到MAIN中。

※请注意电源的极性。


T9DAR·T9GAR : 左侧24V、右侧0V  
: 左侧0V、右侧24V

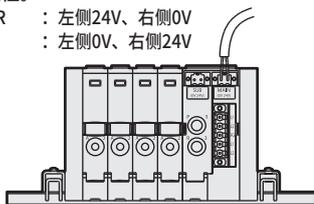

从站(电装·供排气模块)为2台以上时，请将电源线输入到第1个MAIN中，然后输入到由SUB构成的MAIN中。

※请注意电源的极性。

T9DAR·T9GAR : 左侧24V、右侧0V  
: 左侧0V、右侧24V

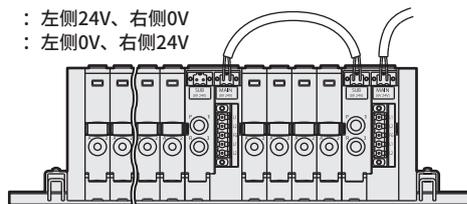

※有关EVT连数，请参阅下表。

### EVT最大连数


从站(电装·供排气模块)型号	通信系统名称	EVT最大连数		
		使用1台从站时	使用2台从站时	使用3台从站时
T9DAR	DeviceNet	4台	8台	12台
T9GAR	CC-Link	4台	8台	12台

1台集成阀可连接最多3台从站。

### 配线方式T9※的通道No.与接插件No.的对应

T9DAR				
从站输出通道No. (压力设定数据)	0(1)	1(2)	2(3)	3(4)
从站输入通道No. (压力监视数据)	0(1)	1(2)	2(3)	3(4)
接插件No. (REG No.) (EVT连数)	1	2	3	4
※主站可能会从“1”开始查数通道No.。				
T9GAR				
从站输出通道No. (压力设定数据)	1	2	3	4
从站输入通道No. (压力监视数据)	1	2	3	4
接插件No. (REG No.) (EVT连数)	1	2	3	4

### 内部接插件No.

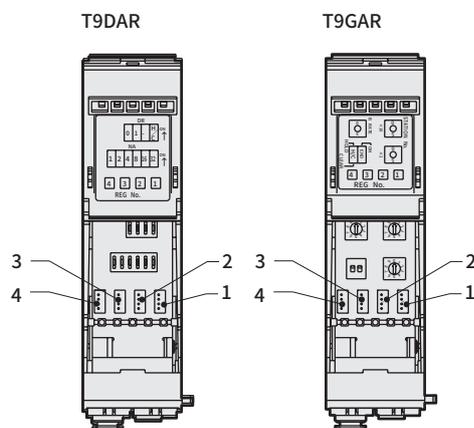

### 串行传输从站规格 (适用PLC对应表请参阅下表)

项目	T9DAR	T9GAR
通信对象	DeviceNet ※1	CC-Link Ver1.10 ※2
通信速度	125kbps/250kbps/500kbps	156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps
电源电压	DC24V ± 10% ※3 (单元电源、减压阀电源通用端子) 通信电源(V+、V-)：DC11 ~ 25V	DC24V ± 10% ※3 (单元电源、减压阀电源通用端子)
消耗电流	60mA以下 不含负荷电流 通信电源(V+、V-)：50mA以下	80mA以下 不含负荷电流
最大输出点数 (DA输出)	4点	
最大输入点数 (AD输入)	4点	
DA输出	压力设定数据	12 Bit
	精度 ※4	±1%F.S.以下
AD输入	压力监视数据	12 Bit
	精度 ※5	±6%F.S.以下
占有	占有输出存储器：2×n(字节)※6 占有输入存储器：2×n(字节)※6	占有站数：1站 (远程设备站)

- ※1 关于EDS文件请咨询本公司。
- ※2 关于分布图请咨询本公司。
- ※3 为了确保输出精度，请使用波动率为1%以下的稳压电源。
- ※4 DA输出精度不包括EVT的精度。
- ※5 AD输入精度不包括EVT的监视精度。
- ※6 从站在PLC上的占有存储器由打开从站电源时连接的EVT台数(n)确定。(但连接数为0台时，占有4台)

### PLC对应表

型号	厂商名称(推荐团体)	系列名称	通信系统名称	主站型号
T9DAR	ODVA	各公司DeviceNet对应PLC、计算机、SBC	DeviceNet	与各厂商的DeviceNet对应主站连接
	欧姆龙	SYSMAC CS系列 SYSMAC CJ系列 SYSMAC CV系列 SYSMAC α系列 SYSMAC C200HS系列 其他	DeviceNet (CompoBus/D)	CS1W-DRM21-V1 CJ1W-DRM21 CVM1-DRM21-V1 C200HW-DRM21-V1 ITNC-EI□01-DRM(主站内置PLC) 形3G8B3-DRM21(VME基板) 其他DeviceNet对应主站
	丰田工机	PC3J/2J系列 PC3JD PC2F/PC2FS	DeviceNet (DLNK)	THK-5398 TIC-5642(主站内置PLC) TFU-5359 其他DeviceNet对应主站
T9GAR	CLPA	各公司CC-Link对应PLC、计算机、SBC	CC-Link	与各厂商的CC-Link对应主站连接
	三菱电机	MELSEC A系列 MELSEC QnA系列 MELSEC Q系列 其他	CC-Link	AJ61BT11 AJ61QBT11 A1SJ61BT11 A1SJ61QBT11 QJ61BT11 A80BD-J61BT11(PCI总线用) 其他CC-Link对应主站

- SCPD3
- SCM
- SSD2
- MDC2
- SMG
- LCM
- LCR
- LCG
- LCX
- STM
- STG
- STR2
- MRL2
- GRC
- 气缸  
开关
- MN3E  
MN4E
- 4GA/B
- M4GA/B
- MN4GA/B
- F.R  
(模块)
- 洁净  
F.R
- 精密R
- 压力表  
压差表
- 电控R
- 调速阀
- 辅助阀
- 接头·  
气管
- 洁净  
气体单元
- 压力  
传感器
- 流量  
传感器
- 吹气阀
- 卷末

SCPD3
SCM
SSD2
MDC2
SMG
LCM
LCR
LCG
LCX
STM
STG
STR2
MRL2
GRC
气缸开关
MN3E MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R (模块)
洁净 F.R
精密R
压力表 压差表
电空R
调速阀
辅助阀
接头· 气管
洁净 气体单元
压力 传感器
流量 传感器
吹气阀
卷末

### LED显示

NS  
 MS

LED名称	显示内容
NS	显示网络状态
MS	显示从站状态

### LED显示

LERR  
 LRUN  
 RD  
 SD  
 POWER

LED名称	显示内容
LERR	传输错误时亮灯。 超时熄灭。 站号设定、传输速度设定 错误时亮灯。 站号设定、传输速度设定 在中途变化时闪烁。
LRUN	接收正常数据时亮灯，超 时时熄灭。(接收正常数据 时亮灯。)
RD	接收数据时亮灯
SD	发送数据时亮灯
POWER	电源ON时亮灯

### 配线连接与设定方法

#### 配线连接方法

上级站点  
(黑色) V-  
(蓝色) CAN\_L  
(无) Drain  
(白色) CAN\_H  
(红色) V+

DeviceNet电缆

T分支螺孔

下级站点  
(黑色) V-  
(蓝色) CAN\_L  
(无) Drain  
(白色) CAN\_H  
(红色) V+

多支路方式

T分支方式

附带配线部接插件。  
请注意电源的极性(左侧: 24V、右侧: 0V)。  
单元电源与减压阀电源为通用端子。  
电源接插件(24V、0V)与通信电源(V+、V-)绝缘。

#### 设定方法

通信速度	0	1
125kbps	OFF	OFF
250kbps	ON	OFF
500kbps	OFF	ON
不可设定	ON	ON

DR 0 1 - CLEAR ON ↑  
请设定通信速度。 请设定通信异常时的输出状态。

NA 32 16 8 4 2 1 ON ↑  
请设定从站的地址。

**HOLD/CLEAR设定**

- ◆HOLD  
发生通信异常时，在发生异常之前的状态下保持输出。(但是，仅限已设定的地址)  
(注意)可能会因异常状态而不能保持。
- ◆CLEAR  
发生通信异常时，将所有通道的输出都设为OFF(面向EVT的输出数据为0)。(但是，仅限已设定的地址)

**⚠ 注意事项**

- 所有通道同时输出面向EVT的输出。
- 有关占有存储器，请参阅从站规格。
- 关于EDS文件，请咨询本公司。

### 配线连接与设定方法

#### 配线连接方法

上级站点  
(蓝色) DA  
(白色) DB  
(黄色) DG  
(裸色) SLD  
FG

CC-Link专用电缆

下级站点  
DA  
DB  
DG  
SLD  
FG

※SLD与FG在从站内部发生短路

附带配线部接插件。  
请注意电源的极性(左侧: 24V、右侧: 0V)。  
单元电源与减压阀电源为通用端子。

#### 设定方法

请设定传输速度。

0: 156kbps 3: 5Mbps  
1: 625kbps 4: 10Mbps  
2: 2.5Mbps 5~: 不可设定

请设定从站的工作站No.(个位)

B RATE STATION No. (×1)

HOLD END STATION No. (×10)

ON ↑ CLEAR 终端站设定  
请设定通信异常时的输出状态

**HOLD/CLEAR设定**

- ◆HOLD  
“模拟输出允许信号”标志OFF时，在标志置为OFF之前的状态下保持相应通道的输出。  
·发生通信异常时，在发生异常之前的状态下保持所有通道的输出。(但是，仅限已设定的地址)  
(注意)可能会因异常状态而不能保持。
- ◆CLEAR  
“模拟输出允许信号”标志OFF时，将相应通道的输出设为OFF(面向EVT的输出数据为0)。  
·发生通信异常时，将所有通道的输出都设为OFF(面向EVT的输出数据为0)。(但是，仅限已设定的地址)

**终端站设定**

本产品的通信线路DA·DB之间内置有110Ω的终端电阻。通过将终端站的开关设为ON，无需在本产品的接插件上连接终端电阻即可设为终端站。  
<注意>  
本产品为终端站时，在通信电缆使用终端电阻需为110Ω以外的CC-Link专用电缆(CC-Link专用高性能电缆(苍茂电工(株)生产的FANC-SBH)等)或终端电阻的连接方法因T分支连接而异的情况下，请务必将终端站设定开关设为OFF。另外，请根据连接条件(规格)将市售或本站附带的终端电阻连接到本产品的接插件上，作为终端站。此时请进行绝缘处理。

**⚠ 注意事项**

- 所有通道同时输出面向EVT的输出。
- 关于定义文件请咨询本公司。

SCPD3

SCM

SSD2

MDC2

SMG

LCM

LCR

LCG

LCX

STM

STG

STR2

MRL2

GRC

气缸  
开关MN3E  
MN4E

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

F.R  
(模块)洁净  
F.R

精密R

压力表  
压差表**电控R**

调速阀

辅助阀



接头·  
气管洁净  
气体单元压力  
传感器流量  
传感器

吹气阀


卷末




4. 拆下需增连位置的连接挂钩弹簧**F**与连接挂钩板**G**，然后拆下模块之间的连接。
5. 分离增连部位的模块。

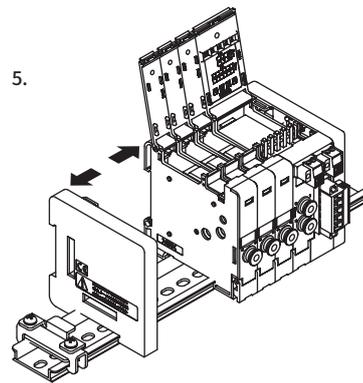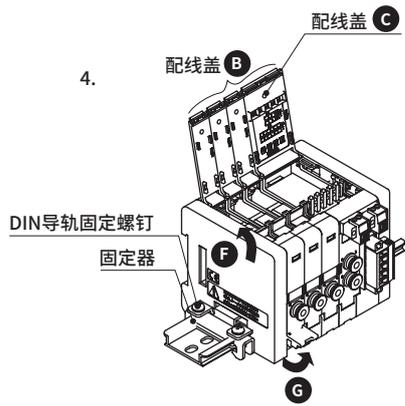

6. 将配管接头**H**(2个)插入到已分离位置的输入(P)·排气(R)口上。  
(注：分离部分的配管接头**H**在两侧各有2个，共计4个处于伸出状态。)

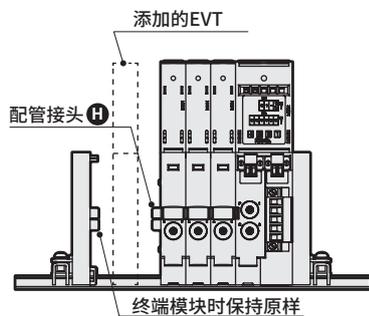


7. 将添加的EVT安装到DIN导轨上。

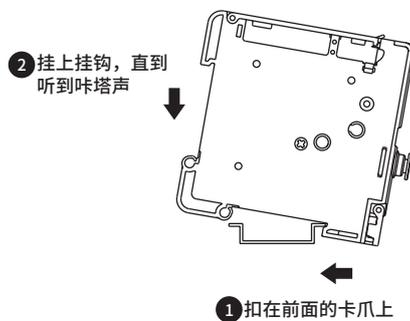

8. 压紧直至模块间无间隙后，关闭并连上连接挂钩弹簧**F**与连接挂钩板**G**。
9. 将已增连的EVT的信号线插入到电装·供排气模块的内部接插件中。
10. 串行传输型时，关闭配线盖**C**。集中端子台型或D-sub接插件型时，请盖上电装罩盖，用螺钉固定之后，将终端挂钩**R**恢复原状。  
(紧固扭矩：0.35 ~ 0.5N·m)

11. 注意避免夹住信号线的同时关闭配线盖**B**。
- ① 将固定器卡爪扣在DIN导轨上，
- ② 压紧直至模块间无间隙，
- ③ 与此同时，向箭头方向按压固定器，
- ④ 紧固DIN导轨固定螺钉**A**。  
(推荐紧固扭矩：0.6 ~ 0.8N·m)

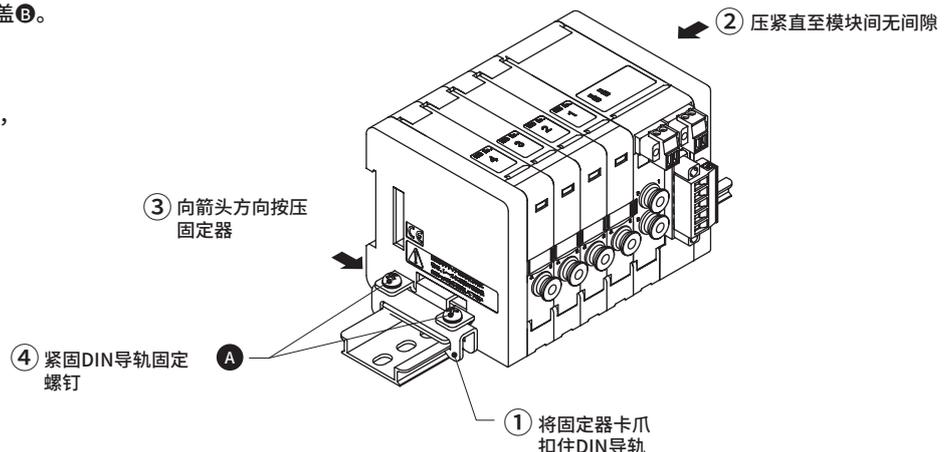

SCPD3
SCM
SSD2
MDC2
SMG
LCM
LCR
LCG
LCX
STM
STG
STR2
MRL2
GRC
气缸 开关
MN3E MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R (模块)
洁净 F.R
精密R
压力表 压差表
电控R
调速阀
辅助阀
接头· 气管
洁净 气体单元
压力 传感器
流量 传感器
吹气阀
卷末



## MEVT 集成规格书 (Ver.2)

### ● 集成阀型号

MEVT  -   -  -  -  -  -  - **P70**

机种型号    **A** 压力控制范围    **B** 控制输入信号    **C** 配管口径    **D** 电装·供排气模块    **F** 连数    **G** DIN导轨安装方向    **H** 电压    **I** 洁净规格

产品名称	型号	配置位置																															数量
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
EVT	EVT <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>																																
	EVT <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>																																
	EVT <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>																																
	EVT <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>																																
	EVT <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>																																
电装·供排气模块	EVT-T <input type="text"/> R- <input type="text"/>																																
终端模块	EVT-EL (左侧用)																																
	EVT-ER (右侧用)																																
DIN导轨	L <sub>2</sub> = <input type="text"/>	附带 部件	盲堵						消音器																								
			GWP4-B			GWP6-B			SLW-H6																								

- 将配管口朝前，按从左到右的顺序设定配管位置。
- EVT配线盖上标记的REG-No.按连接的电装·供排气模块，从较近的一方开始依次为1.2.3…。
- 请将电装·供排气模块设置在EVT的右侧。  
由于串行传输型也可以设置在左侧，请另行与本公司协商。

SCPD3
SCM
SSD2
MDC2
SMG
LCM
LCR
LCG
LCX
STM
STG
STR2
MRL2
GRC
气缸 开关
MN3E MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R (模块)
洁净 F.R
精密R
压力表 压差表
<b>电控R</b>
调速阀
辅助阀
接头· 气管
洁净 气体单元
压力 传感器
流量 传感器
吹气阀
卷末