

● 集成阀型号（示例）


TVG1M- X B 99CX 3 JA3C - 06 BH -HP1

① 切换位置分类    ③ 配管口径    ④ 电压    ⑤ 省配线连接    ⑥ 连数    ⑦ 选择项

| 记载页码    | 符号                 | 型号                    | 安装位置 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  | 使用数量 |  |  |  |   |
|---------|--------------------|-----------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|------|--|--|--|---|
|         |                    |                       | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  |  |      |  |  |  |   |
| 第37页    | 【D侧】配线模块           | 注1 TVG1P-TB-08CS-JA3C | ○    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |      |  |  |  | 1 |
| 第39页    | 带电磁阀 阀模块           | TVG1P-1B04CS3-H-HP1   |      | ○ | ○ |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |      |  |  |  | 2 |
|         |                    | TVG1P-2B06CS3-HP1     |      |   |   | ○ |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |      |  |  |  | 1 |
|         |                    | TVG1P-2B06CS3-T-HP1   |      |   |   |   | ○ |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |      |  |  |  | 1 |
|         |                    | TVG1P-3B06CS3-HP1     |      |   |   |   |   | ○ |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |      |  |  |  | 1 |
|         |                    | TVG1P-                |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |      |  |  |  |   |
|         |                    | TVG1P-                |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |      |  |  |  |   |
| 第39页    | 带盲板 阀模块<br>无法选择隔板。 | TVG1P-ZB06CS3         |      |   |   |   |   |   | ○ |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |      |  |  |  | 1 |
| 第19~22页 | 隔板<br>每个连只能选择一种类型。 | TVG1P-                |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |      |  |  |  |   |
| 第49页    | 中间供排气模块            | TVG1P-QB-             |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |      |  |  |  |   |
| 第48页    | 【U侧】终端模块           | 注1 TVG1P-EB-08CS      |      |   |   |   |   |   |   | ○ |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |      |  |  |  | 1 |

注1：KZ时，请选择U侧、D侧均为KZ。中间供排气模块请选择Z或KZ。

- 将配管口朝自己，从左端开始按顺序填写。  
(请根据模块部件构成(第35页~36页)填写所选模块型号和配置的指示。)
- 请在表右侧的所需数量中填写所指定模块的总数。
- 请在需要的附带部件中画圈。
- 各机种型号均有集成规格书，因此请记入相应的规格书。

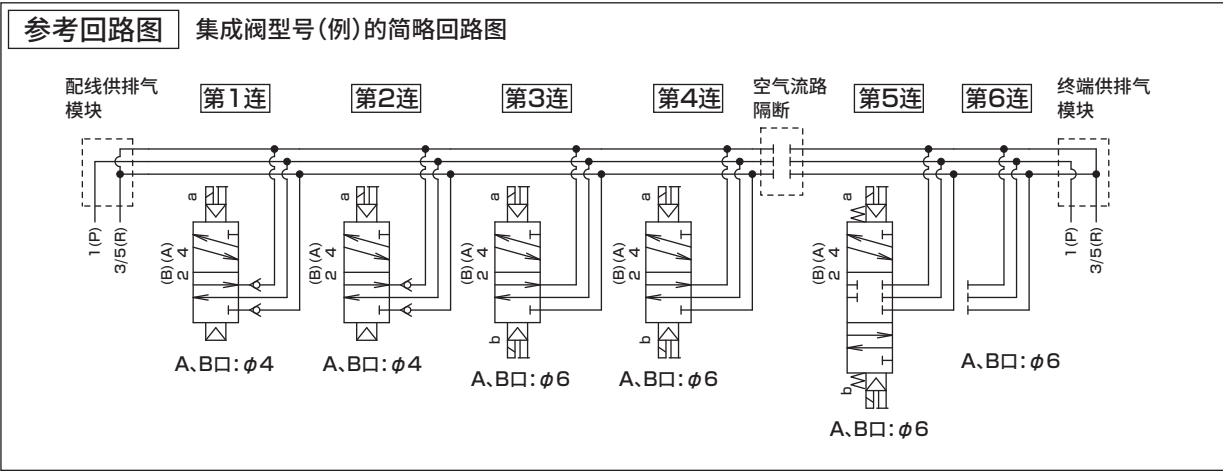

模块长度(宽度)尺寸表 (mm)

|   |         |      | TVG1 | TVG2 |
|---|---------|------|------|------|
| A | 阀模块     |      | 10.5 | 16   |
| B | 中间供排气模块 |      | 16   | 18   |
| C | 配线模块    | EA1□ | 110  | 112  |
|   |         | FA1□ | 91.2 | 93.2 |
|   |         | GA1□ | 87.2 | 89.2 |
|   |         | J□□□ | 74.1 | 76.1 |
| D | 终端模块    |      | 40.2 | 42.2 |

● 关于DIN导轨安装型安装导轨长度(L<sub>5</sub>)

- ① 导轨长度请按照下述计算方法进行计算。  
求出的长度为标准长度。
- ② 标准长度时，无需在规格书中填写长度(L<sub>5</sub>)。  
需要标准以外的长度时请进行填写。

● 安装导轨长度的计算方法

集成长度(L<sub>4</sub>)=( A ×  $\begin{matrix} \text{阀} \\ \text{模块} \end{matrix}$  数量 )+( B ×  $\begin{matrix} \text{中间供排气} \\ \text{模块} \end{matrix}$  数量 )+ C + D

安装导轨长度(L<sub>5</sub>)=L<sub>5</sub>' × 12.5    A、B、C、D表示各模块的长度(宽度)。


$L_5' : \frac{L_4+40}{12.5} \rightarrow$  小数点后四舍五入

安装导轨间距(L<sub>6</sub>)=L<sub>5</sub>－12.5

● 安装导轨长度速查表

| L <sub>4</sub> : 集成长度 | 超过47.5以上 | 60   | 72.5  | 85    | 97.5  | 110   | 122.5 | 135   | 147.5 | 160   | 172.5 | 185   | 197.5 | 210   | 222.5 | 235   | 247.5 | 260   | 272.5 | 285   | 297.5 | 310   | 322.5 | 335   | 347.5 |
|-----------------------|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                       | 47.5以下   | 60以下 | 72.5  | 85    | 97.5  | 110   | 122.5 | 135   | 147.5 | 160   | 172.5 | 185   | 197.5 | 210   | 222.5 | 235   | 247.5 | 260   | 272.5 | 285   | 297.5 | 310   | 322.5 | 335   | 347.5 |
| L <sub>5</sub> : 导轨长度 | 87.5     | 100  | 112.5 | 125   | 137.5 | 150   | 162.5 | 175   | 187.5 | 200   | 212.5 | 225   | 237.5 | 250   | 262.5 | 275   | 287.5 | 300   | 312.5 | 325   | 337.5 | 350   | 362.5 | 375   | 400   |
| 间距 L <sub>6</sub>     | 75       | 87.5 | 100   | 112.5 | 125   | 137.5 | 150   | 162.5 | 175   | 187.5 | 200   | 212.5 | 225   | 237.5 | 250   | 262.5 | 275   | 287.5 | 300   | 312.5 | 325   | 337.5 | 350   | 362.5 | 375   |

注1：L<sub>1</sub>超过本表时，请按“安装导轨长度的计算方法”进行计算。

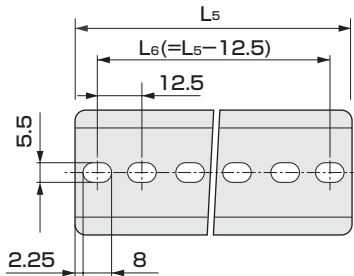





TVG2M(省配线)模块集成规格书

型号  
TVG2M-B--HP1

① 切换位置分类    ③ 配管口径   ④ 电压   ⑤ 省配线连接    ⑥ 连数   ⑦ 选择项

填写时请根据模块部件构成(第35～36页)选择型号。

| 记载页码    | 符号                 | 型号                                                                   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 安装位置 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|--|--|--|--|--|
| 第37页    | 【D侧】配线模块           | 注1 TVG2P-TB- <div><div></div><div></div></div>                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 使用数量 |  |  |  |  |  |
| 第41页    | 带电电磁阀 阀模块          | TVG2P- <div><div></div>B<div><div></div><div></div></div></div> -HP1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |  |  |  |
|         |                    | TVG2P- <div><div></div>B<div><div></div><div></div></div></div> -HP1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |  |  |  |
|         |                    | TVG2P- <div><div></div>B<div><div></div><div></div></div></div> -HP1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |  |  |  |
|         |                    | TVG2P- <div><div></div>B<div><div></div><div></div></div></div> -HP1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |  |  |  |
|         |                    | TVG2P- <div><div></div>B<div><div></div><div></div></div></div> -HP1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |  |  |  |
|         |                    | TVG2P- <div><div></div>B<div><div></div><div></div></div></div> -HP1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |  |  |  |
|         |                    | TVG2P- <div><div></div>B<div><div></div><div></div></div></div> -HP1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |  |  |  |
|         |                    | TVG2P- <div><div></div>B<div><div></div><div></div></div></div> -HP1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |  |  |  |
| 第41页    | 带盲板 阀模块<br>无法选择隔板。 | TVG2P-ZB- <div><div></div><div></div></div>                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |  |  |  |
|         |                    | TVG2P-ZB- <div><div></div><div></div></div>                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |  |  |  |
|         |                    | TVG2P-ZB- <div><div></div><div></div></div>                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |  |  |  |
| 第19～22页 | 隔板<br>每个连只能选择一种类型。 | TVG2P-P- <div><div></div><div></div></div>                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |  |  |  |
|         |                    | TVG2P-R- <div><div></div><div></div></div>                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |  |  |  |
|         |                    | TVG2P-PC- <div><div></div><div></div></div>                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |  |  |  |
|         |                    | TVG2P-SR- <div><div></div><div></div></div>                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |  |  |  |
| 第49页    | 中间供排气模块            | TVG2P-Q- <div><div></div><div></div><div></div></div>                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |  |  |  |
|         |                    | TVG2P-Q- <div><div></div><div></div><div></div></div>                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |  |  |  |
| 第48页    | 【U侧】终端模块           | 注1 TVG2P-E- <div><div></div><div></div><div></div></div>             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |  |  |  |

注1：KZ时，请选择U侧、D侧均为KZ。此外，中间供排气模块请选择Z或KZ。

|      |      |                                                        |
|------|------|--------------------------------------------------------|
| 第51页 | 安装导轨 | L5= <div></div><br>※请填写12.5的<br>整数倍值。<br>(长度计算方法第108页) |
|------|------|--------------------------------------------------------|

|      |        |  |         |  |         |  |          |
|------|--------|--|---------|--|---------|--|----------|
| 附带部件 | 盲栓     |  |         |  | 消音器     |  | 标签铭牌(附带) |
|      | GWP4-B |  | GWP6-B  |  | SLW-H10 |  |          |
|      | GWP8-B |  | GWP10-B |  |         |  |          |

请指定所需数量。

|       |      |   |       |   |   |       |   |   |   |
|-------|------|---|-------|---|---|-------|---|---|---|
| ● 经办人 | ● 数量 | 套 | ● 交货期 | 月 | 日 | 发行    | 年 | 月 | 日 |
| 发票号   |      |   | 订单编号  |   |   | 贵公司名  |   |   |   |
|       |      |   |       |   |   | 经办人   |   |   |   |
|       |      |   |       |   |   | 先生/小姐 |   |   |   |
|       |      |   |       |   |   | 订单号   |   |   |   |

|              |                       |                           |                                          |      |
|--------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|------|
| 集中端子台用 电缆夹   | 带多功能接插件的电缆            | 仅多功能接插件                   | 带D-Sub接插件电缆                              | 拔管工具 |
| TVGP-SCL-18A | TVGP-RMC- <div></div> | TVGP-RM21WTP- <div></div> | TVGP-CABLE-DO- <div></div> - <div></div> |      |
| TVGP-SCL-18B |                       |                           |                                          |      |

# TVG2M(串行传输从站)模块集成规格书

型号

**TVG2M-  B  3  -   -HP1**

① 切换位置分类      ③ 配管口径      ⑤ 串行传输      ⑥ 连数      ⑦ 选择项

填写时请根据模块部件构成(第35~36页)选择型号。

[illegible]

注1：KZ时，请选择U侧、D侧均为KZ。此外，中间供排气模块请选择Z或KZ。

|      |                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 第51页 | 安装导轨<br>$L_5 = \boxed{\phantom{00}}$<br>※请填写12.5的<br>整数倍值。<br>(长度计算方法第108页) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|

|      |        |  |         |  |         |  |          |
|------|--------|--|---------|--|---------|--|----------|
| 附帶部件 | 盲栓     |  |         |  | 消音器     |  | 标签铭牌(附带) |
|      | GWP4-B |  | GWP6-B  |  | SLW-H10 |  |          |
|      | GWP8-B |  | GWP10-B |  |         |  |          |

请指定所需数量。

|             |  |             |  |      |  |
|-------------|--|-------------|--|------|--|
| 防水盖         |  | 防水堵头        |  | 拔管工具 |  |
| TVGP-XSZ-11 |  | TVGP-XSZ-12 |  |      |  |

## TVG1M(远程I/O连接用)模块集成规格书

型号

TVG1M-  B   -  -HP1

① 切换位置分类      ③ 配管口径      ⑤ 电线连接      ⑥ 连数      ⑦ 选择项

填写时请根据模块部件构成(第35~36页)选择型号。

[illegible]

注1：KZ时，请选择U侧、D侧均为KZ。此外，中间供排气模块请选择Z或KZ。

|      |         |  |        |  |        |  |           |      |
|------|---------|--|--------|--|--------|--|-----------|------|
| 附帶部件 | 盲栓      |  |        |  | 消音器    |  | 标签铭牌 (附带) | 拔管工具 |
|      | PG-P2-B |  | GWP4-B |  | SLW-H8 |  |           |      |
|      | GWP6-B  |  | GWP8-B |  |        |  |           |      |

请指定所需数量。

● 经办人

● 数量

套

● 交货期

月

目

发行

年

月

目

发票号

订单编号

贵公司名

经办人

先生/小姐

订单号



# TVG2M(远程I/O连接用)模块集成规格书

型号

**TVG2M-  B   -  -HP1**

① 切换位置分类    ③ 配管口径    ⑤ 电线连接    ⑥ 连数    ⑦ 选择项

填写时请根据模块部件构成(第35~36页)选择型号。

[illegible]

注1：KZ时，请选择U侧、D侧均为KZ。此外，中间供排气模块请选择Z或KZ。

|      |        |  |         |     |         |          |      |
|------|--------|--|---------|-----|---------|----------|------|
| 附帶部件 | 盲栓     |  |         | 消音器 |         | 标签铭牌(附带) | 拔管工具 |
|      | GWP4-B |  | GWP6-B  |     | SLW-H10 |          |      |
|      | GWP8-B |  | GWP10-B |     |         |          |      |

请指定所需数量。

● 经办人

● 数量

套

● 交货期

月

目

发行

年

月

目

发票号

订单编号

\_\_\_\_\_  
贵公司名

经办人

先生/小姐

订单号







# TVG1M(串行传输从站)模块集成规格书

型号

**TVG1M-  B  3  -  -P4-HP1**

① 切换位置分类      ③ 配管口径      ⑤ 串行传输      ⑥ 连数      ⑦ 选择项

填写时请根据模块部件构成(第35~36页)选择型号。

| 记载页码    | 符号                                     | 型号                                                           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 安装位置 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |
|---------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|--|
| 第96页    | 【D侧】配线模块                               | 注1 TVG1P-TB- <div><div></div><div></div></div> -P4           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 使用数量 |  |
| 第97页    | 带电磁阀 阀模块                               | TVG1P- <div><div>B</div><div></div><div></div></div> -P4-HP1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |
|         |                                        | TVG1P- <div><div>B</div><div></div><div></div></div> -P4-HP1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |
|         |                                        | TVG1P- <div><div>B</div><div></div><div></div></div> -P4-HP1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |
|         |                                        | TVG1P- <div><div>B</div><div></div><div></div></div> -P4-HP1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |
|         |                                        | TVG1P- <div><div>B</div><div></div><div></div></div> -P4-HP1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |
|         |                                        | TVG1P- <div><div>B</div><div></div><div></div></div> -P4-HP1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |
|         |                                        | TVG1P- <div><div>B</div><div></div><div></div></div> -P4-HP1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |
|         |                                        | TVG1P- <div><div>B</div><div></div><div></div></div> -P4-HP1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |
|         |                                        | TVG1P- <div><div>B</div><div></div><div></div></div> -P4-HP1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |
| 第97页    | 带盲板 阀模块<br>无法选择隔板。                     | TVG1P-ZB- <div><div></div></div> -P4                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |
|         |                                        | TVG1P-ZB- <div><div></div></div> -P4                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |
|         |                                        | TVG1P-ZB- <div><div></div></div> -P4                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |
| 第93~95页 | ※无法选择隔板型减压阀。<br><br>隔板<br>每个连只能选择一种类型。 | TVG1P-P- <div><div></div></div> -P4                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |
|         |                                        | TVG1P-R- <div><div></div></div> -P4                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |
|         |                                        | TVG1P-PC- <div><div></div></div> -P4                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |
| 第105页   | 中间供排气模块                                | TVG1P-Q- <div><div></div><div></div></div> -P4               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |
|         |                                        | TVG1P-Q- <div><div></div><div></div></div> -P4               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |
| 第104页   | 【U侧】终端模块                               | 注1 TVG1P-E- <div><div></div><div></div></div> -P4            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |

注1：KZ时，请选择U侧、D侧均为KZ。中间供排气模块请选择Z或KZ。

|      |         |  |        |  |        |  |        |  |          |
|------|---------|--|--------|--|--------|--|--------|--|----------|
| 附帶部件 | 盲栓      |  |        |  |        |  | 消音器    |  | 标签铭牌(附带) |
|      | PG-P2-B |  | GWP4-B |  | GWP6-B |  | SLW-H8 |  |          |

请指定所需数量。

● 经办人

● 数量

套

● 交货期

月

目

发行

年

月

目

发票号

订单编号

贵公司名

经办人

先生/小姐

订单号

型号  
TVG2M- B -P4 -HP1

① 切换位置分类 ③ 配管口径 ④ 电压 ⑤ 省配线连接 ⑥ 连数 ⑦ 选择项

填写时请根据模块部件构成(第35~36页)选择型号。

[illegible]

注1：KZ时，请选择U侧、D侧均为KZ。中间供排气模块请选择Z或KZ。

|      |        |  |        |  |        |     |         |          |
|------|--------|--|--------|--|--------|-----|---------|----------|
| 附带部件 | 盲栓     |  |        |  |        | 消音器 |         | 标签铭牌(附带) |
|      | GWP4-B |  | GWP6-B |  | GWP8-B |     | SLW-H10 |          |

请指定所需数量。

| 电缆夹          |  |              | 拔管工具 |  |
|--------------|--|--------------|------|--|
| TVGP-SCL-18A |  | TVGP-SCL-18B |      |  |

# TVG2M(串行传输从站)模块集成规格书

型号

**TVG2M-  B  3  -  -P4 -HP1**

① 切换位置分类      ③ 配管口径      ⑤ 串行传输      ⑥ 连数      ⑦ 选择项

填写时请根据模块部件构成(第35~36页)选择型号。

[illegible]

注1：KZ时，请选择U侧、D侧均为KZ。中间供排气模块请选择Z或KZ。

|      |        |  |        |  |        |     |         |          |
|------|--------|--|--------|--|--------|-----|---------|----------|
| 附带部件 | 盲栓     |  |        |  |        | 消音器 |         | 标签铭牌(附带) |
|      | GWP4-B |  | GWP6-B |  | GWP8-B |     | SLW-H10 |          |

请指定所需数量。

● 经办人

● 数量

套

● 交货期

月

目

发行

年

月

目

发票号

订单编号

贵公司名

经办人

先生/小姐

订单号